



CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2025

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Objet : Convention d'implantation d'un poste de distribution publique Enedis

RAPPORT

Exposé des motifs

Dans le cadre de son programme d'entretien et d'exploitation des ouvrages, Enedis souhaite planter à demeure un nouveau poste de distribution publique "rue Jean Pierre Timbaud" en remplacement de l'existant situé "rue Colette"

Considérant la parcelle concernée comme étant le domaine public de la commune de Saint-Junien.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention de servitude pour l'implantation du nouveau poste de distribution publique.

DÉCISION

- Vu les articles L 2122-21 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales
- Vu la délibération du 4 mars 2024 du conseil municipal, portant délégation du pouvoir au Maire

Le Conseil municipal, après délibération,

- AUTORISE le Maire à signer la convention de servitude pour l'implantation d'un poste de distribution publique sur le domaine public dont les clauses sont ci-après résumées :

- Parcalle support de la servitude : située rue Jean Pierre Timbaud sur le domaine public sur la commune de Saint-Junien.
- Mise à disposition pour l'implantation d'un poste de distribution publique constitutive de droits réels afin de remplacer la chambre béton déjà existante au-dessus de ladite parcelle désignée sur une superficie totale d'environ 25 mètres².
- Au titre de compensation forfaitaire et définitive, Enedis s'engage à verser au jour de la régularisation par les parties une indemnité de 20 € (vingt euros).

- AUTORISE le Maire à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Ont signé au registre Le maire et le secrétaire de séance.

Adoptée à l'unanimité	:
Adoptée à la majorité	:
Abstention	:
Contre	:

Le Maire de Saint-Junien
Hervé Beaudet

Le Secrétaire,

Détails implantation nouveau poste "SAINT ANANT"

Commune de SAINT JUNIEN

AFFAIRE ENEDIS n°DC28/027306

Attention Nouveau Poste "BI Tension"
- A raccorder en 15kV -

ETIQUETTE **P1** CODE GDO: 87154P0227

POSTE HTA/BTA : "SAINT AMANT"	
Désignation	Déposé
Type	Cabine haute
Puissance transfo.	160kVA/15/20kV/P?
Tableau HTA	2I+P
Raccordement HTA	2x3CSE 240° 400A
Liaison transfo-tableau	
Nombre départs BTA	2
Tableau BTA	TUR 3
EP-Télécommandes-Divers	Commande EP 1 départ
Poste type PAC 2I+P	Commande EP 3 départs

à implanter dans Espace Vert - Commune de Saint Junien
RAL 6003 - Vert

Caractéristiques Électriques :
2 Raccordements HTA 240° Al
3 Départs BT 240° Al - avec fusibles (A déterminer)
1 MALT (Voir Tableau de Terre)

Génie Civil :


- Terrassement pleine masse : 6.000m³
- Remblai tout venant compacté pour mise à niveau de la plateforme et accès : 8.000m³
- Repise et finition autour du poste + accès en 0/31.5 : 10.000m²
- Mise au niveau de l'allée
- Normalisation du concentrateur Linky dans le poste

Réaménagement autour du poste suite à réunion du 30/01/2025



A réaliser en relation avec le service Espace vert de la ville de Saint-Junien :
- Remise en état espace vers avec terre végétale sur 30cm minimum et ciblée. Le service des espaces verts sera averti un mois avant les travaux pour retirer les arbustes qui gêneront l'installation du transformateur.

A la demande de l'ABF, Mme Dupuy, une haie vive type charmeille sera implantée côté rue Jean Pierre Timbaud, dans le but de limiter l'empreinte visuelle du pignon du nouveau transformateur.


GENIE CIVIL

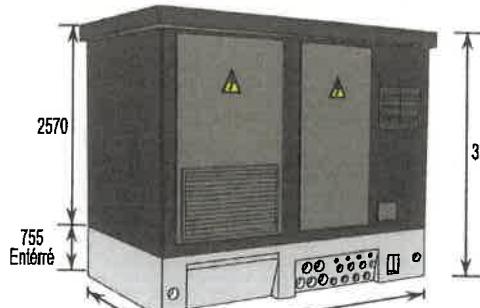

Les dimensions peuvent varier sensiblement d'un fournisseur à un autre.

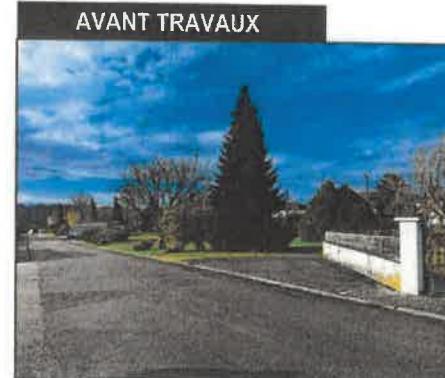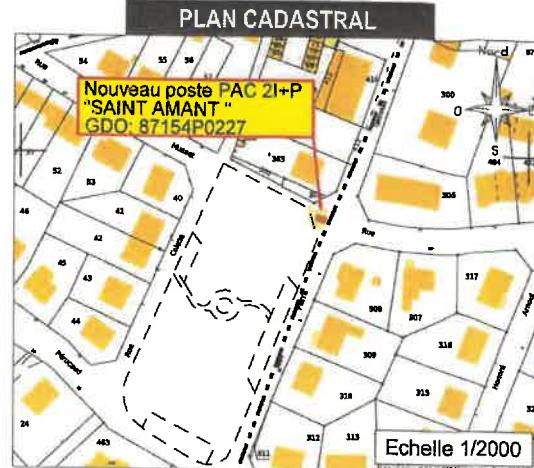


PLAN D'IMPLANTATION

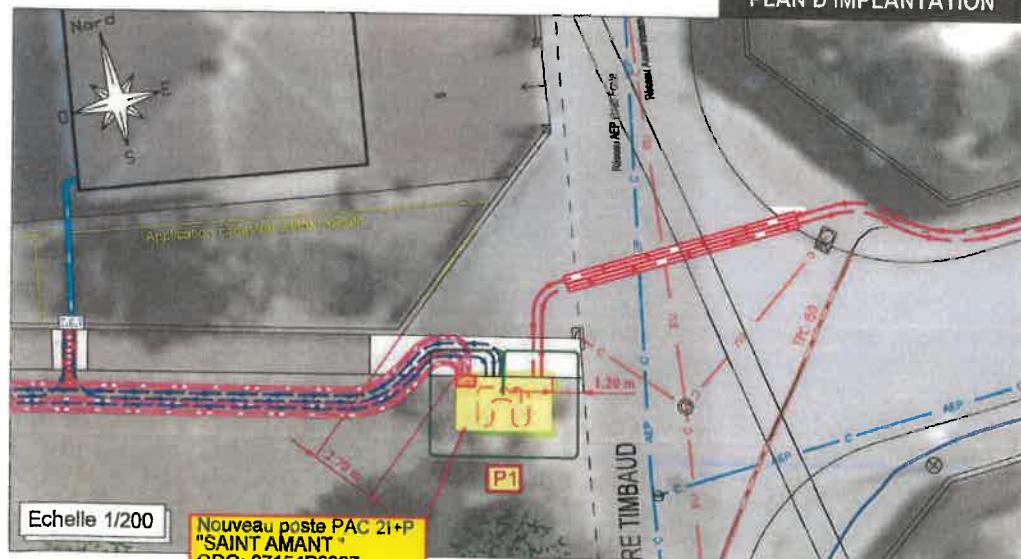

DATE:
SIGNATURE PROPRIÉTAIRE

(Redacted area)

Vue de Face

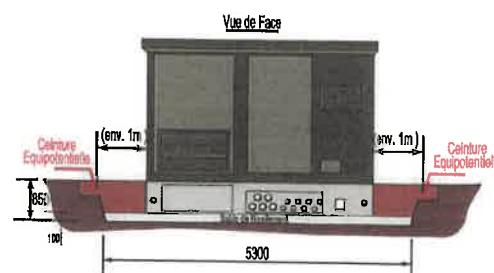

Echelle 1/200

Nouveau poste PAC 2I+P
"SAINT AMANT"
GDO: 87154P0227

Vue de Côté

